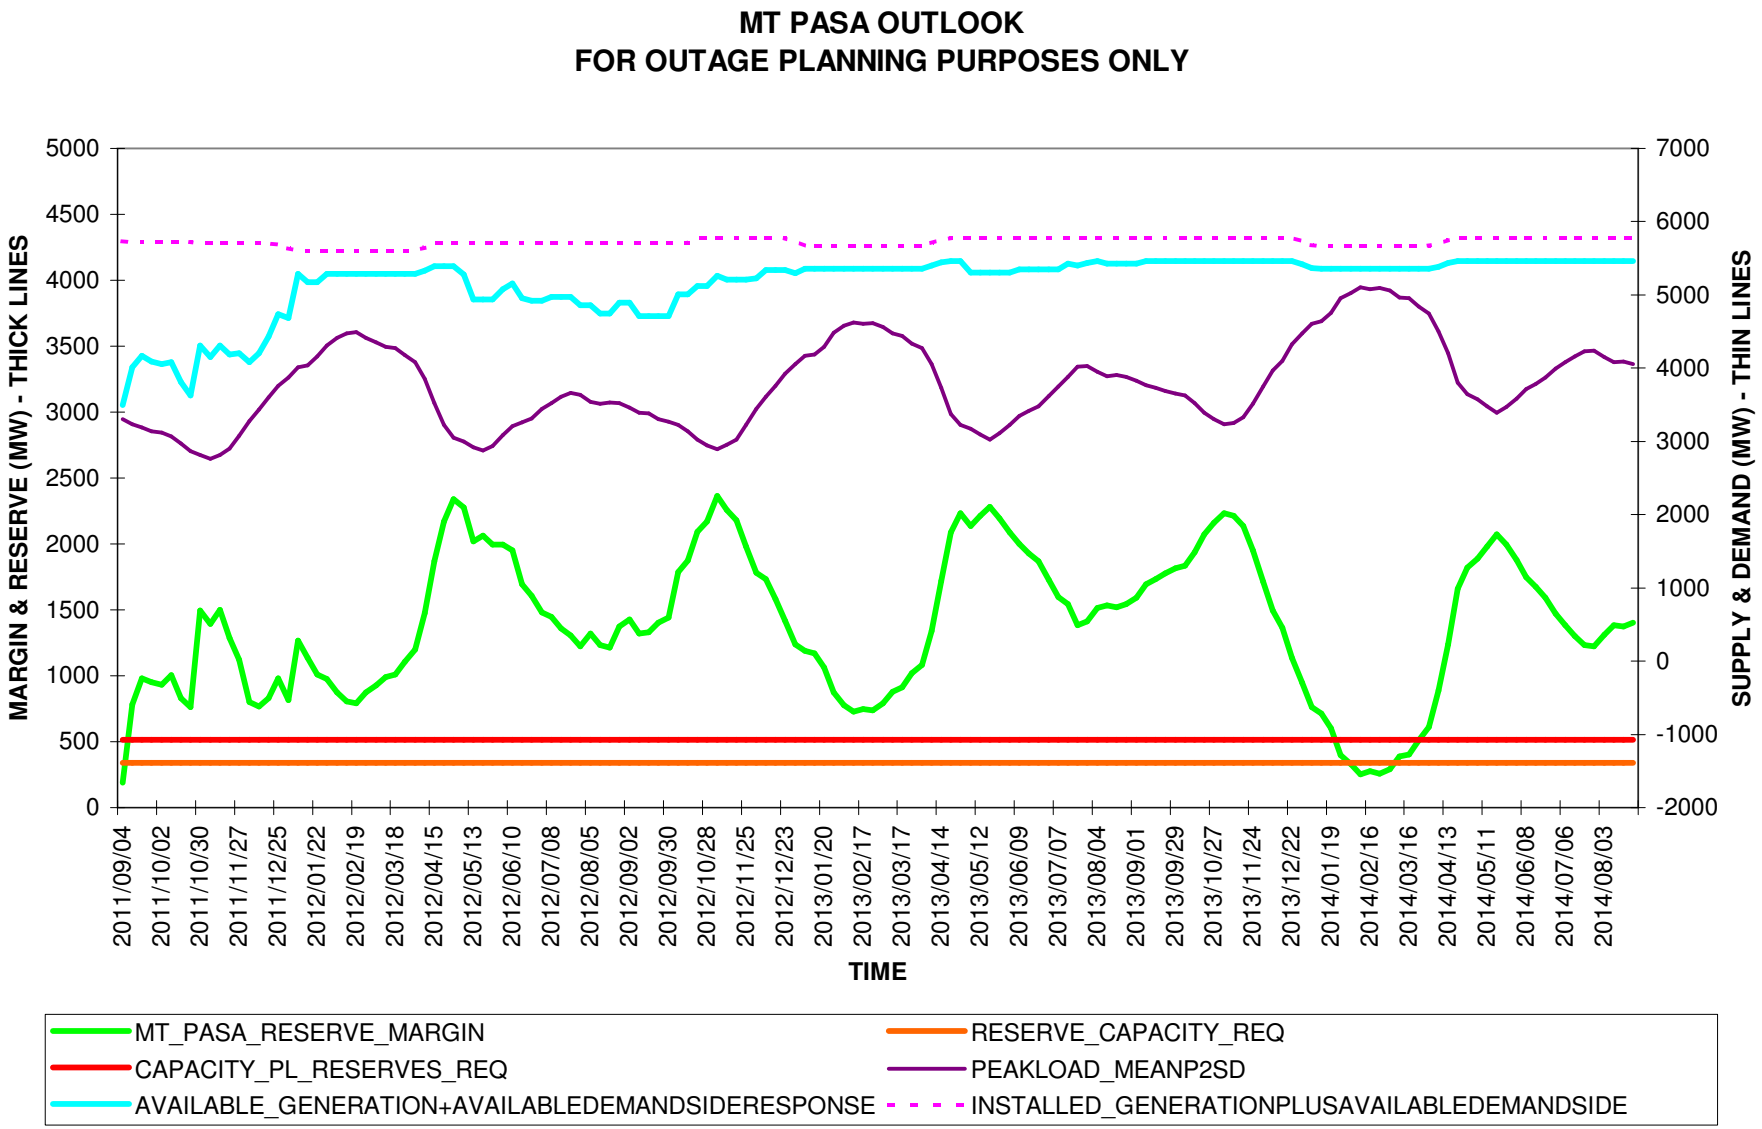
MT PASA OUTLOOK
FOR OUTAGE PLANNING PURPOSES ONLY
MARGIN & RESERVE (MW) - THICK LINES
SUPPLY & DEMAND (MW) - THIN LINES
TIME
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
2011/09/04
2011/10/02
2011/10/30
2011/11/27
2011/12/25
2012/01/22
2012/02/19
2012/03/18
2012/04/15
2012/05/13
2012/06/10
2012/07/08
2012/08/05
2012/09/02
2012/09/30
2012/10/28
2012/11/25
2012/12/23
2013/01/20
2013/02/17
2013/03/17
2013/04/14
2013/05/12
2013/06/09
2013/07/07
2013/08/04
2013/09/01
2013/09/29
2013/10/27
2013/11/24
2013/12/22
2014/01/19
2014/02/16
2014/03/16
2014/04/13
2014/05/11
2014/06/08
2014/07/06
2014/08/03
MT_PASA_RESERVE_MARGIN
RESERVE_CAPACITY_REQ
CAPACITY_PL_RESERVES_REQ
PEAKLOAD_MEANP2SD
AVAILABLE_GENERATION+AVAILABLEDEMANDSIDERESPONSE
INSTALLED_GENERATIONPLUSAVAILABLEDEMANDSIDE